

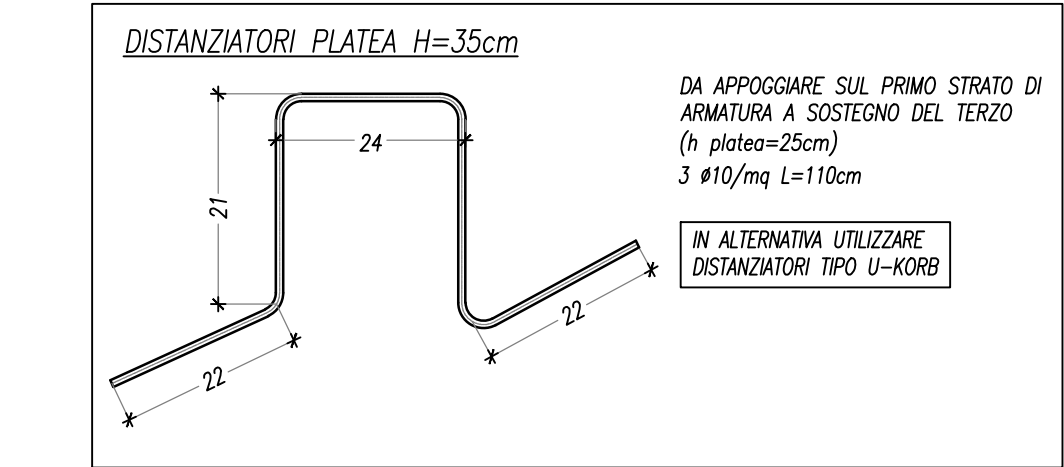
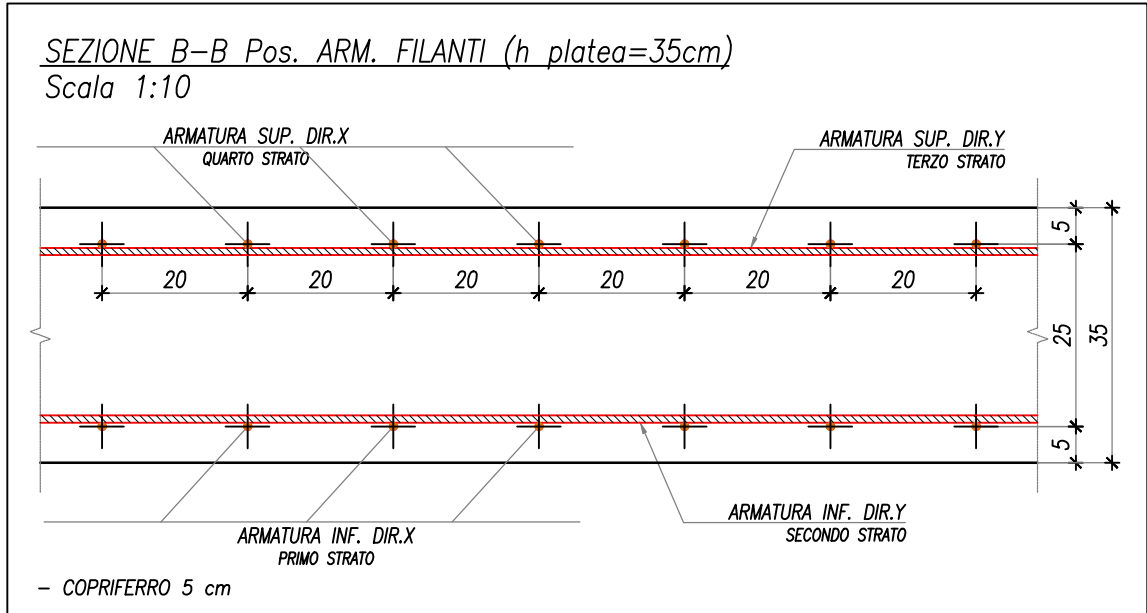
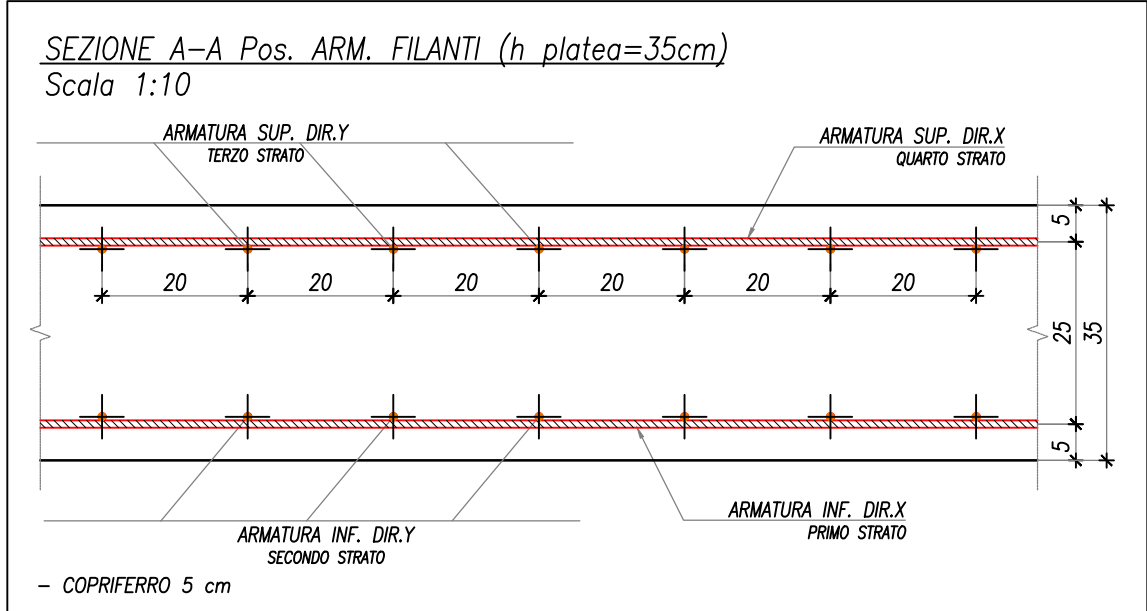
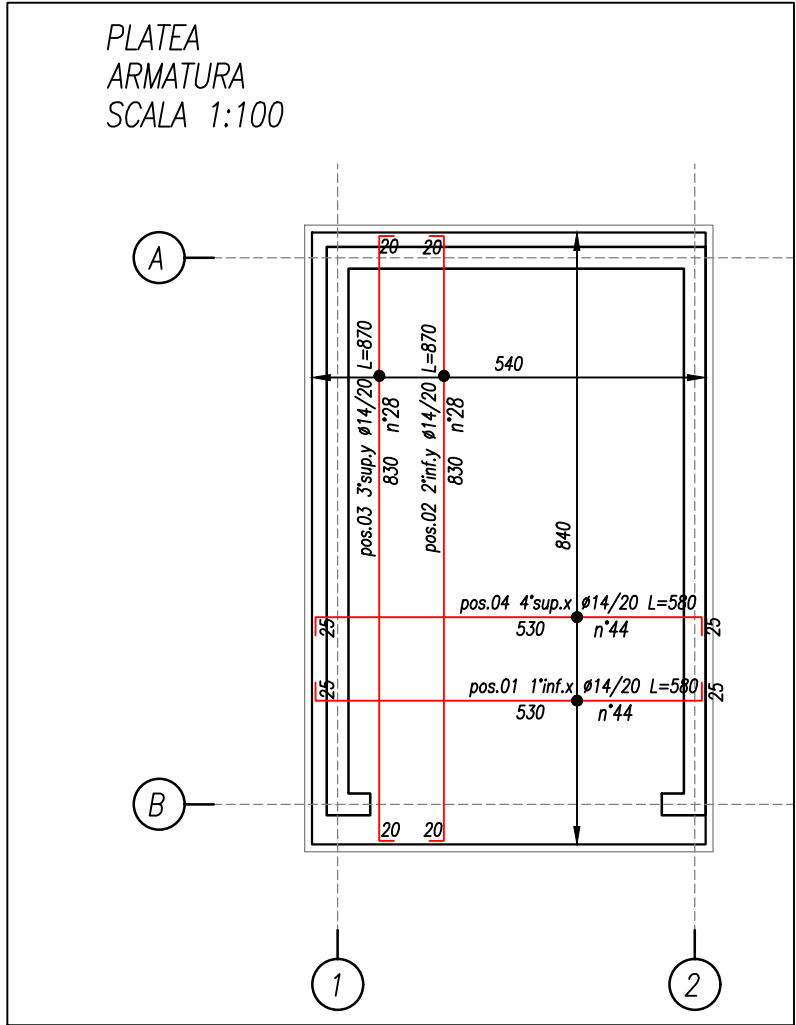
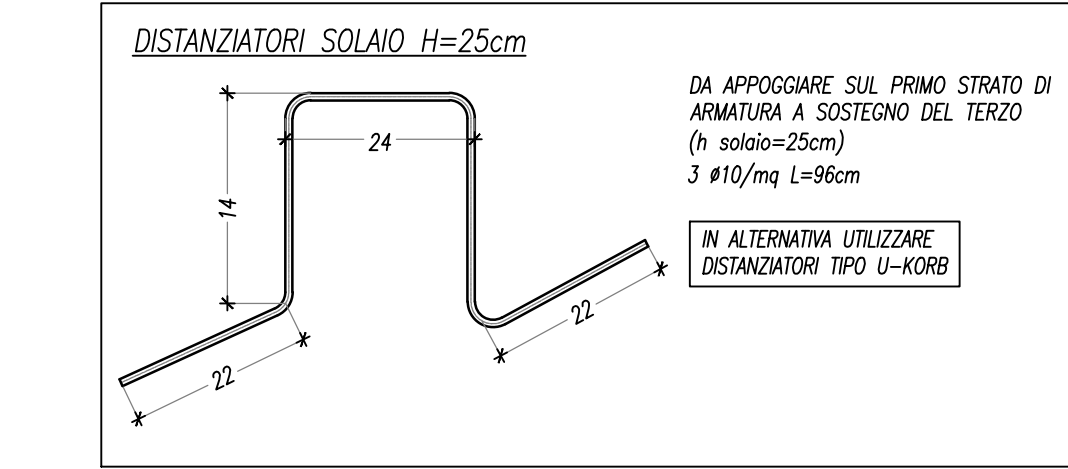
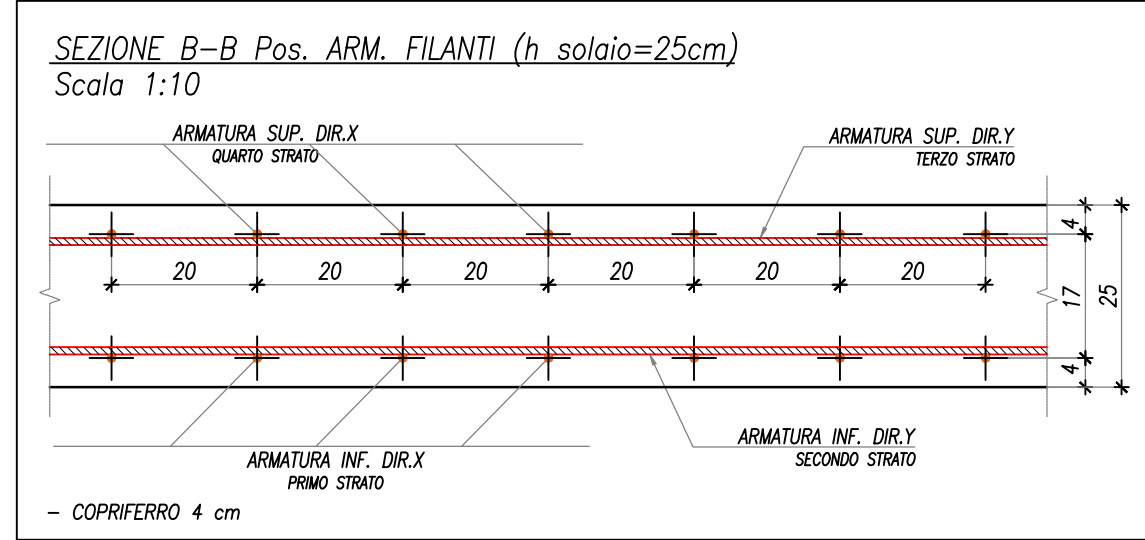


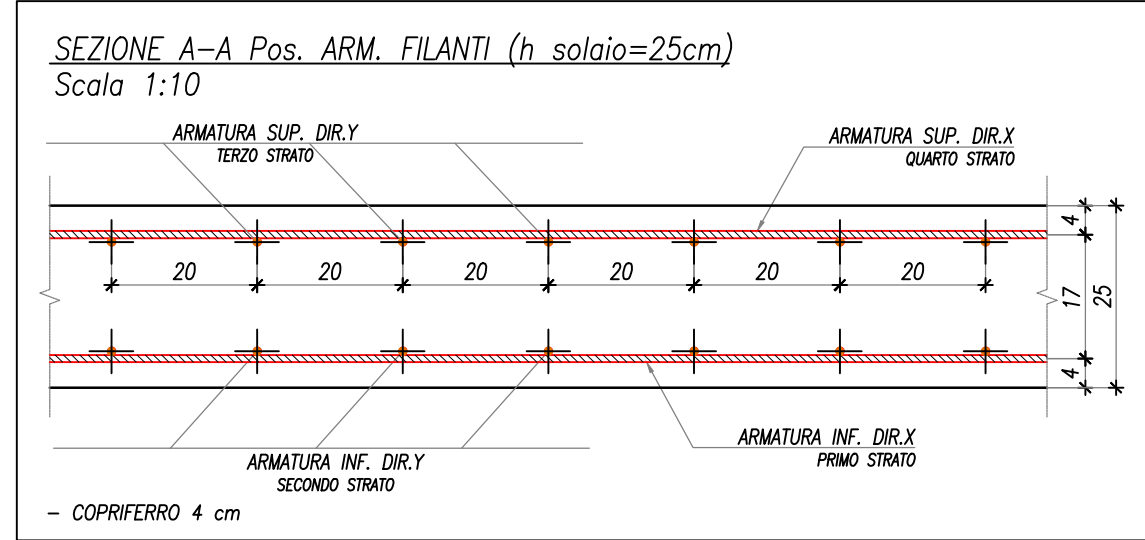







FASI DI ESECUZIONE: ORDINE DI POSA

- 1)-Disporre le armature inferiori secondo la direzione X (1° STRATO);
- 2)-Disporre i distanziatori;
- 3)-Disporre le armature inferiori secondo la direzione Y (2° STRATO);
- 4)-Disporre le armature superiori secondo la direzione Y (3° STRATO);
- 5)-Disporre le armature superiori secondo la direzione X (4° STRATO);
- 6)-Esecuzione del getto della platea h=35cm.

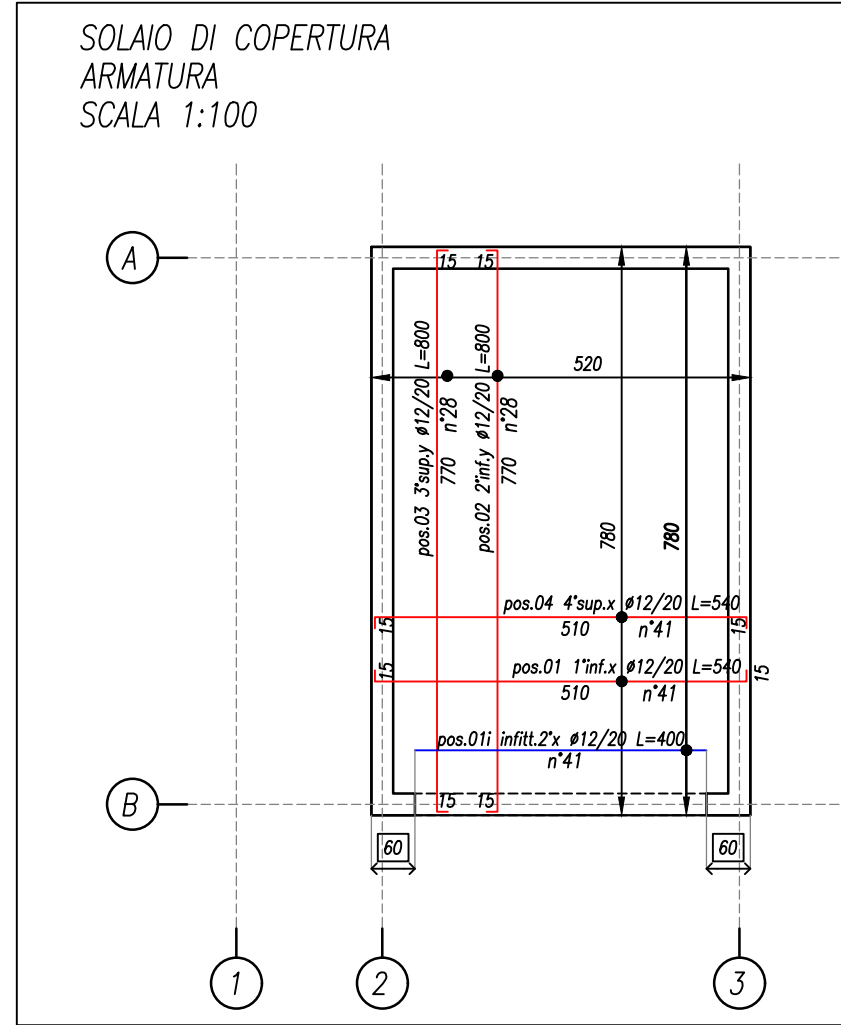

FASI DI ESECUZIONE: ORDINE DI POSA

- 1)-Realizzare contromonta secondo indicazione della D.L.
- 2)-Disporre le armature inferiori secondo la direzione X (1° STRATO) (filanti + infittimenti);
- 3)-Disporre i distanziatori;
- 4)-Disporre le armature inferiori secondo la direzione Y (2° STRATO);
- 5)-Disporre le armature superiori secondo la direzione Y (3° STRATO);
- 6)-Disporre le armature superiori secondo la direzione X (4° STRATO);
- 7)-Esecuzione del getto del solaio h=25cm.

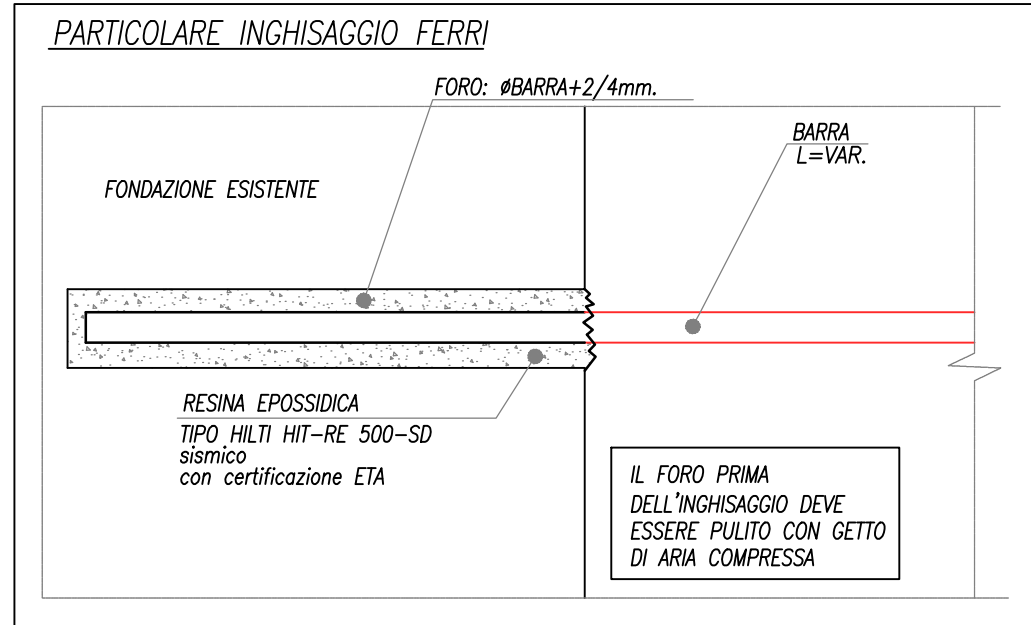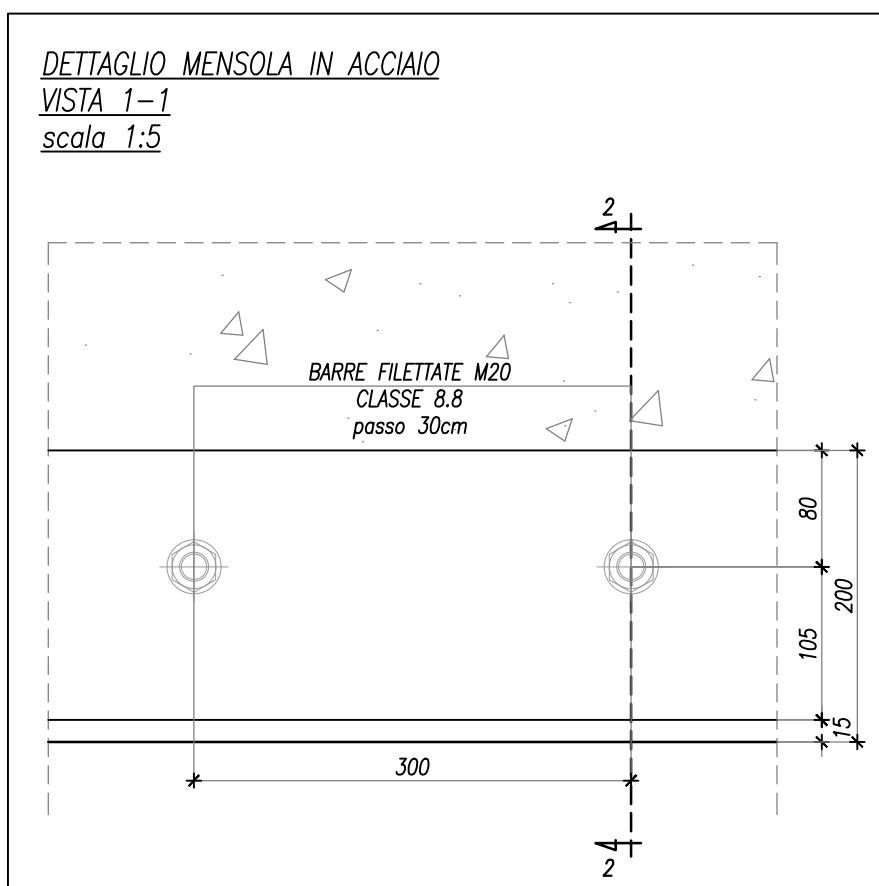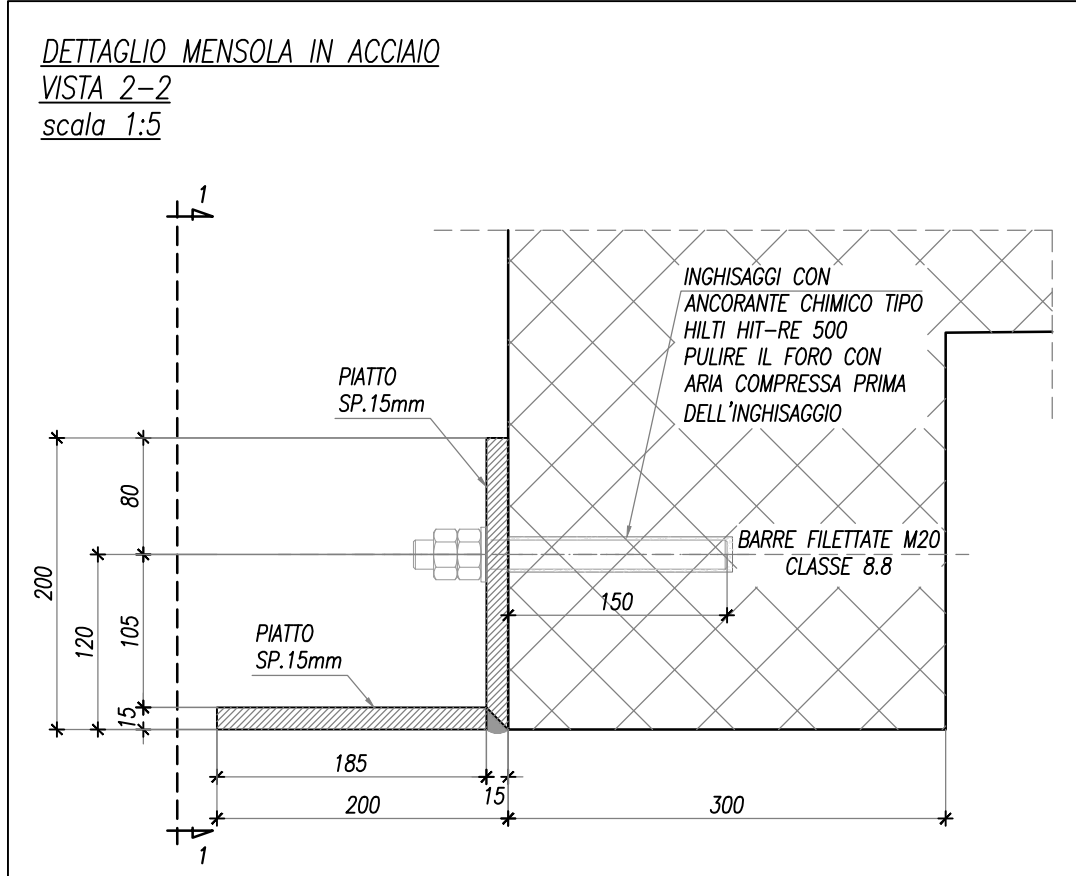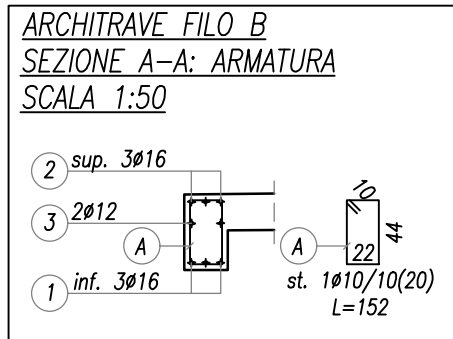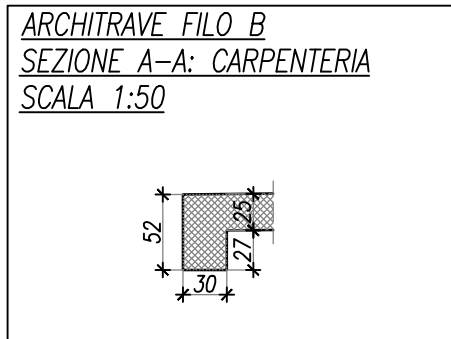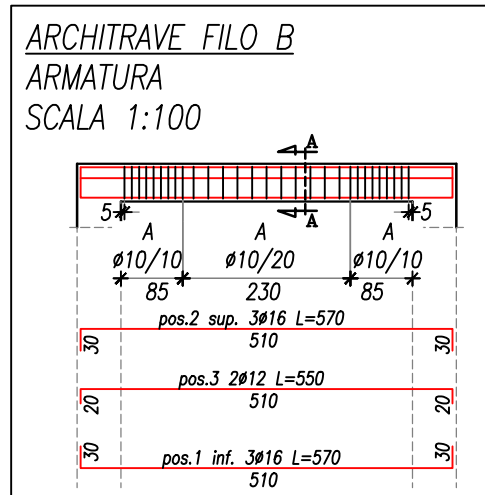

NOTE GENERALI

- 1) - LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI SALVO DIVERSA INDICAZIONE.
 - 2) - LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI SALVO DIVERSA INDICAZIONE.
 - 3) - LA QUOTA ±0.00 DI PROGETTO E' RIFERITA ALLA QUOTA ±0.00 DEL PIANO TERRA MISURATA AL PAVIMENTO FINITO
 - 4) - SI INDICA CON: P.P.R. = PIANO DI PAVIMENTO RUSTICO / P.P.F. = PIANO DI PAVIMENTO FINITO
- 1/2 INDIVIDUAZIONE FILI FISSI
40 ALTEZZA FONDAZIONE E/O SPESSORE SOLETTE PIENE [cm]

CARICHI DI PROGETTO					
PIANO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOLAIO: piastra in ca	PESO PROPRIO [KN/mq]	PERMANENTI PORTATI [KN/mq]	ACCIDENTALI [KN/mq]	NOTE
- PIANO TERRA	SP=35 cm	8.75	2.50	5.00	
- PIANO COPERTURA	SP=25 cm	6.25	5.00	5.00	
- RAMPA SCALE	SP=16 cm	4.00	5.00	5.00	GETTIATO CONTROTERRA


MATERIALI E PRESCRIZIONI					
Conformi a norma UNI EN 206-1 e ISTRUZIONI UNI 11104					
CALCESTRUZZO	CLASSE DI RESISTENZA [N/mm²]	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI CONSISTENZA	DIM MAX AGGREGATI [mm]	RAPPORTO MAX a/c
- SOTTOFONDAMENTI	C12/15	X0	S3	30	
- FONDAZIONI: PLATEE	C32/40	XC4	S4	30	0.50
- ELEVAZIONE MURI	C32/40	XC4	S4	30	0.50
- SOLAI	C32/40	XC4	S4	30	0.50

ACCIAIO			
- ACCIAIO PER ARMATURE	BARRE	B 450C	RETI ELETTRICALI
- ACCIAIO CARPENTERIA METALLICA			

	S275	ZINCATO A CALDO	bulloni: CLASSE 8.8	saldateure: I CLASSE
--	------	-----------------	---------------------	----------------------

TRATTAMENTO MATERIALE

CORDONE DI SALDATURA TIPICO
ECCETTO DIVERSA PRESCRIZIONE

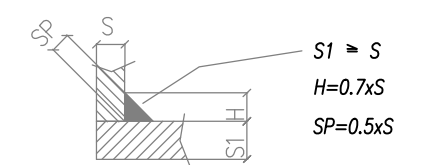

- COPPIA DI SERRAGGIO DEI BULLONI DEVE ESSERE CONFORME A QUANTO INDICATO NELLA NORMATIVA CNR-UNI 10011 Prospetto 4-IV

BORGATA DI COIMO (DRUOGNO)

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE,
PIAZZETTA E ANNESSO LOCALE DEPOSITO
AUTORIMESSA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO



STUDIO
LAZZARI
via Borletti, 28 - 20159 Milano

Commissa: CMD-PD-PE
Revisione Descriz. Data Redatto Verificato
0 EMISSIONE 05/10/17 AB VL
01 REVISIONE 25/10/17 AB VL

Scale: 1:100 1:50
1:10 1:5
Tavola: 19/8
Lavoro: A
M. 1021
Regione Lombardia

PLATEA: ARMATURA
SOLAIO DI COPERTURA: ARMATURA

ST-002